


1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25
					ALIMENTACIÓN TENSIÓN DE COMANDO	INERRUPTOR 252A2 COMANDO REMOTO CIERRE APERTURA				DISPARO PROTECCIÓN "1"	APERTURA POR PULSADOR DE EMERGENCIA													

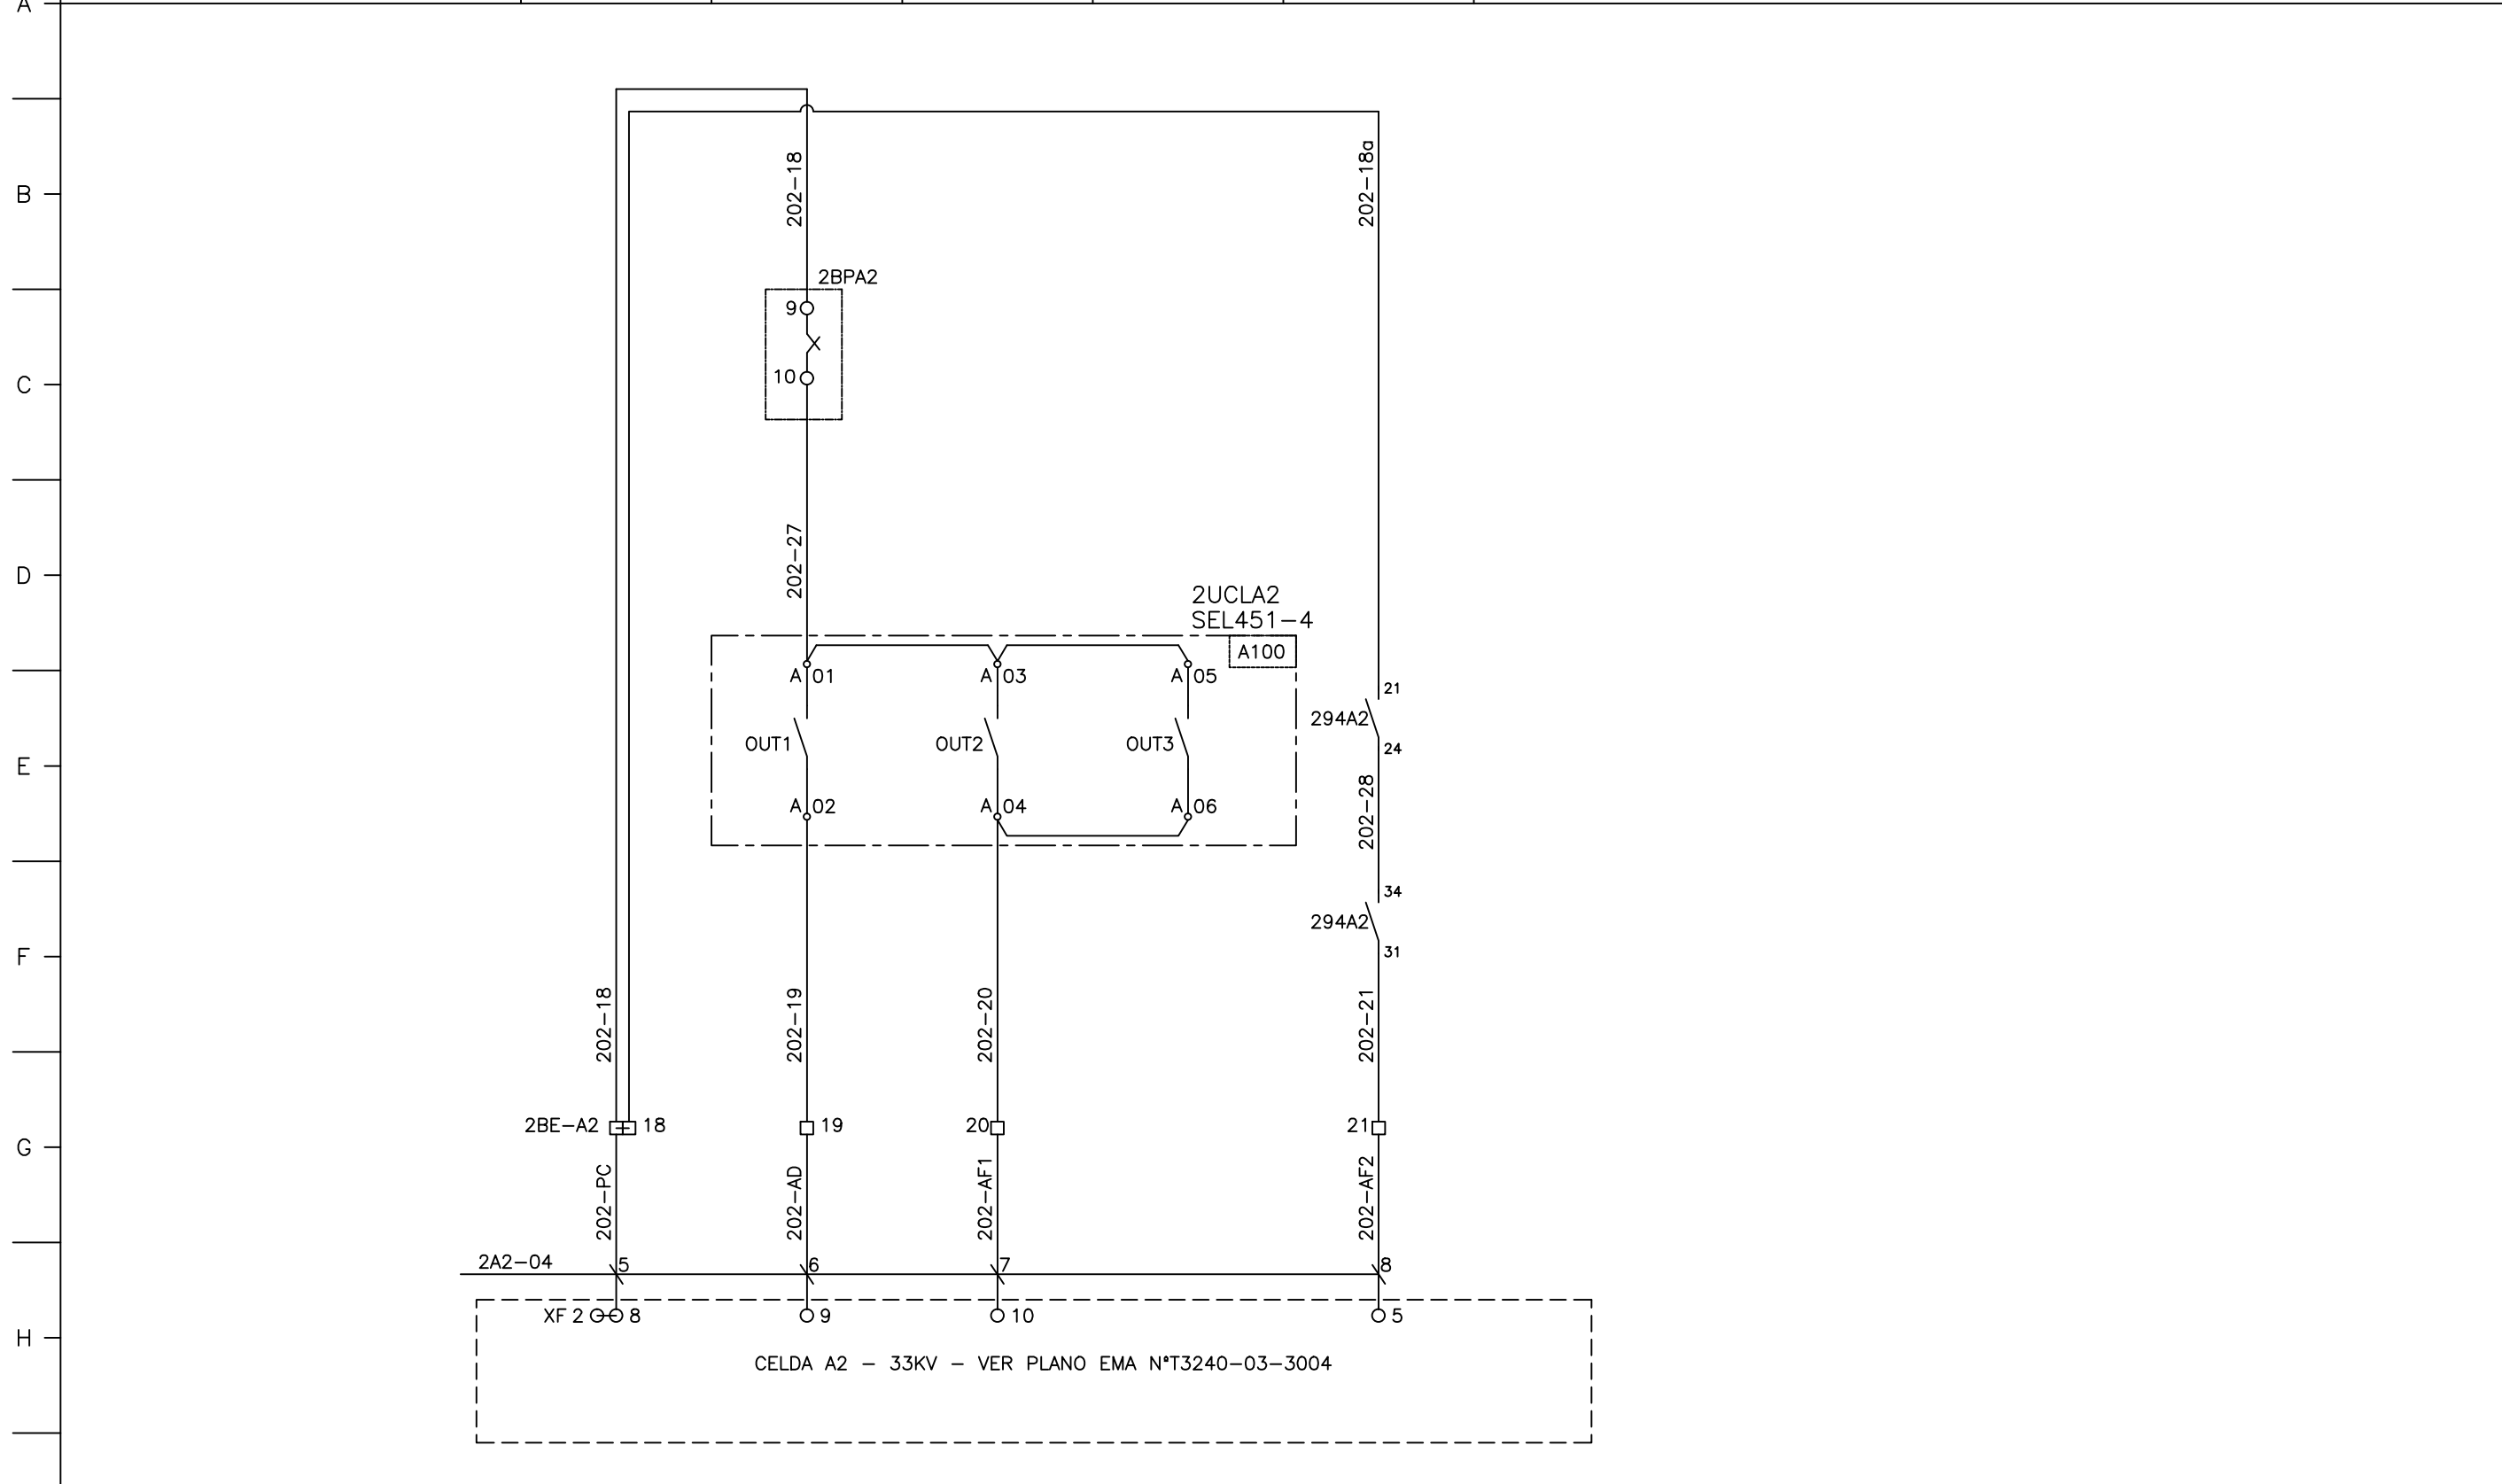

Rev.	Fecha	Nombre	Observaciones		Fecha	Nombre		Ciente:	N° de Obra:	Hoja N°:
2	09/05/11	B.E.M.	CONFORME A OBRA	Dibujó	14/04/10	G. VERON		Obra:	1148	7/12
1	28/10/10	G.VERON	CONFORME A FABRICACIÓN	Revisó	15/04/10	C. CENDRA		Denominación:	N° de Plano Cliente:	Rev.N°
0	08/06/10	G.VERON	APROBADO POR EL CLIENTE	Aprobó	08/06/10	ENERSA		ESQUEMA FUNCIONAL ALIMENTADOR N°2 - 33KV COMANDO INTERRUPTOR	32129	2
A	15/04/10	G.VERON	PARA APROBACIÓN					2769-05EF02	Rev.N°	2